
 Helse Bergen HF/Laboratorieklinikken Kategori: []	<h2>Unilab - UniApp / prosesser (PAT)</h2>
	Brukerveiledning
Dok. eier: <a href="#">Johanne Lind Aasen</a>	Dok. ansvarlig: <a href="#">Cecilie Norheim</a>
Organisasjon: Helse Bergen HF/Laboratorieklinikken	Dok.ID: D65096
Kategori: []	Versjon: 2.01/06.02.2024 Gyldig til: 06.02.2025

## 1 UniApp / prosesser

Denne dialogen benyttes for arbeid ved en prosesspunkt/arbeidsprosess.

➔ Det spesifikke prosesspunktet må tildeles den enkelte pc/nettbrett.

Skann inn strekkode/2D kode på prøvebeholder, blokk eller objektglass (alt etter hvilken arbeidsprosess man utfører).

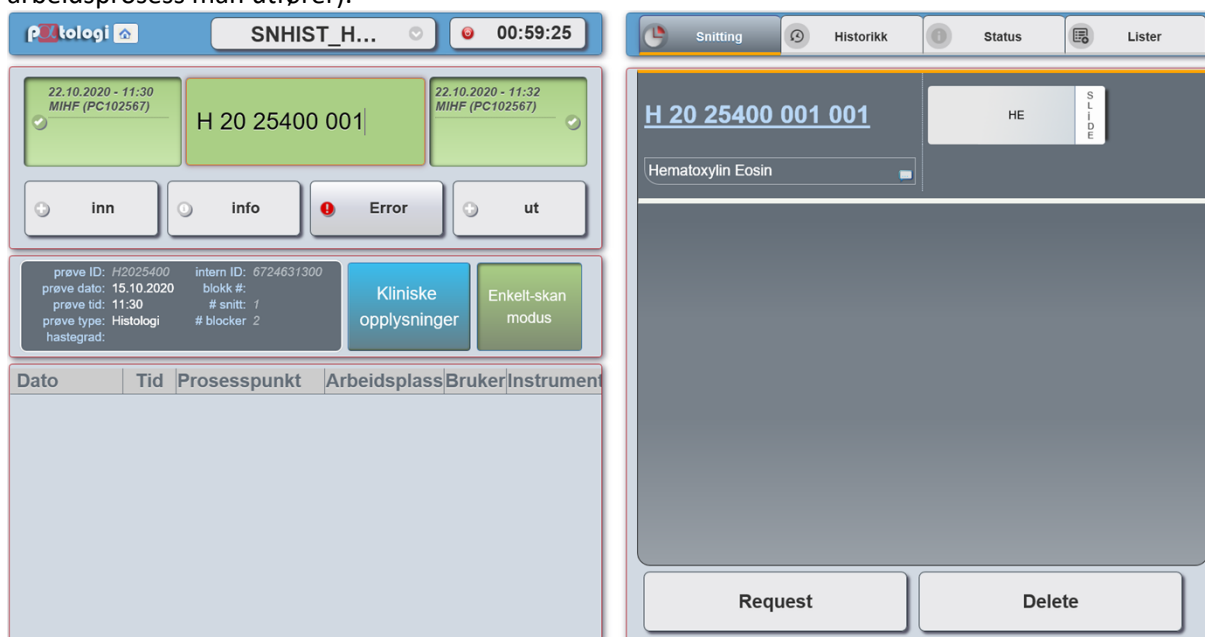

The image shows two screenshots of the UniApp interface. The left screenshot displays a dialog for a process point with a timer at 00:59:25. It includes fields for 'inn', 'info', 'Error', and 'ut', and a section for 'Prøve informasjon' with fields for preve ID, preve dato, preve tid, preve type, hastegrad, intern ID, blokk #, # snitt, and # blocker. The right screenshot shows a detailed view of a process point with ID 'H 20 25400 001' and 'HE' status. It includes a 'Hematoxilin Eosin' dropdown and 'Request' and 'Delete' buttons.

Følgende felt vises til venstre:


Felt	Funksjon
registrert inn	Tidspunkt for START av arbeidsprosess *
registrert ut	Tidspunkt for STOP av arbeidsprosess *
Inn	Fri- eller standardtekst kan registreres. Tekst vises i feltet «registrert inn», kun i aktuelt prosesspunkt og i Historikk-fane i prosesspunkt og Logg-fane i makro-mikro dialog **
Ut	Fri- eller standardtekst kan registreres. Tekst vises i feltet «registrert ut», kun i aktuelt prosesspunkt og i Historikk-fane i prosesspunkt og Logg-fane i makro-mikro dialog **
Info	Fri- eller standardtekst kan registreres. Tekst vises i feltet logg (lys grå) i alle prosesspunkt og i Historikk-fane i prosesspunkt og Logg-fane i makro-mikro dialog **
Error	Fri- eller standardtekst kan registreres. Tekst vises i historikk-fane i prosesspunkt og Logg-fane i makro-mikro dialog **
Prøve informasjon (mørke grå)	Diverse informasjon om prøven, f.eks. totalt antall blokker (#blocker).

Kliniske opplysninger	Kliniske opplysninger mottatt via elektronisk rekvisisjon eller utsnitt av innskannet rekvisisjon. Trykk «Esc» for å lukke vinduet.
Enkelt-scan modus / Batch-scan modus	Feltet er forhåndsinnstilt og tilpasset etter hvilken arbeidsprosess man utfører, men kan endre ved å trykke i feltet. Enkelt = en blokk/snitt Batch = flere blokker/snitt
Logg (lys grå)	Opplysninger lagt til under «info» feltet eller manglende prosesspunkt.

\*Disse feltene er i de fleste prosesser satt til å bli utfylt automatisk. START ved innskanning av prøve og STOP ved innskanning av neste prøve.

**NB! Husk derfor å trykke i feltet «registrert ut» ved avslutning/lenger avbrudd av arbeidsprosess.**

\*\*Eksempel på plassering av informasjon lagt til i prosesspunkt, og visning av dette i makro-mikro dialog: Første tekst fra knappene +inn, info, error eller +ut, vises etter blokknr. i analysebestilling.

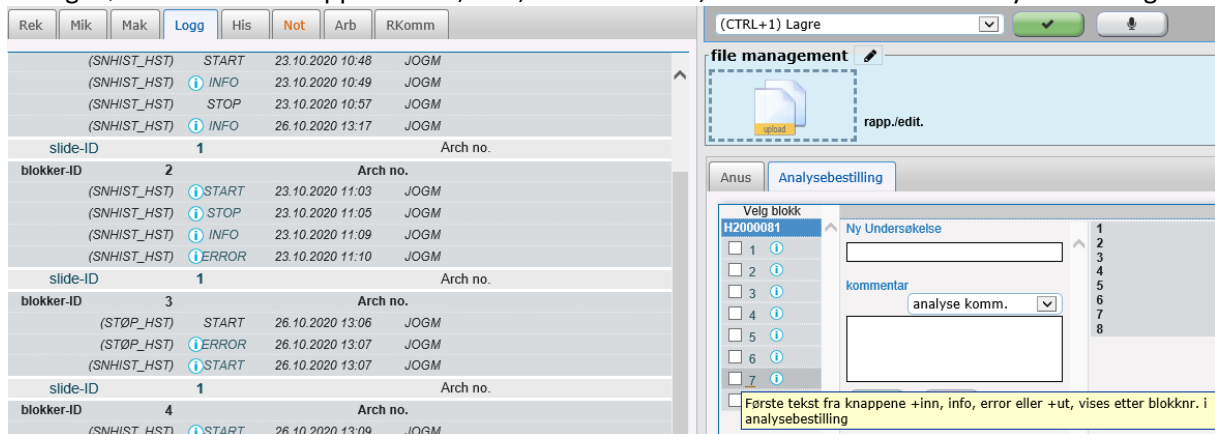

The screenshot shows the UniApp interface with a log of events on the left and a file management window on the right. The log shows several events including START, INFO, STOP, and ERROR for different blocks. The file management window shows a list of blocks and a selected block with a comment field.

Eksempel på plassering av informasjon lagt til i prosesspunkt, samt oversikt over logg i fane «Historikk»:



The screenshot shows the UniApp interface with a control panel on the left and a history log on the right. The control panel includes buttons for 'inn', 'info', 'Error', and 'ut', along with a status bar showing 'STØP (STØP\_HST) missing START/STOP'. The history log shows a list of events with columns for Date, Time, Process Point, Workplace, User, and Device.


Området til høyre er spesielt definert i forhold til det enkelte prosesspunkt.



- Første fane angir prosessen, bildet er tilpasset prosesspunktet
- Andre fane er en historisk prosesspunkt logg på aktuell prøve, blokk eller glass som er innskannet.
- Tredje fane (Status) viser makrobeskrivelsen
- Fjerde fane (kun for enkelt prosesspunkt) gir mulighet for å lage «logg-lister» over alle prøver, blokker eller glass om er/har vært i prosesspunktet, og som ikke er arkivert.

## 1.1 Prosesspunkt snitting


Under første arfane, Snitting, har man følgende knapper

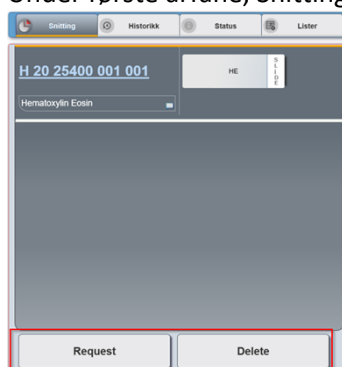

Ved å trykk på «Request» får man opp en dialog med alfabetisk-oversikt over alle analyser ved lab som kan etterbestilles ved å klikke på analysen og deretter ok.


Ved å klikke på «Delete» ved å markere

I farge prosesspunktet, se bildet nedenfor, kan man når man velger «enkel-skan modus», endre fargestatus til mislykket (M) istedenfor Utført (U) som er default verdi. Knappen – har ingen funksjon.

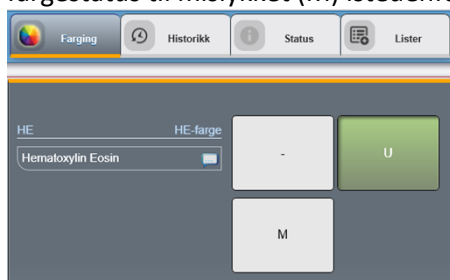

Prosesspunkt kan også knyttes opp mot enkelte instrumenter for spesifikk logging:

Eks:

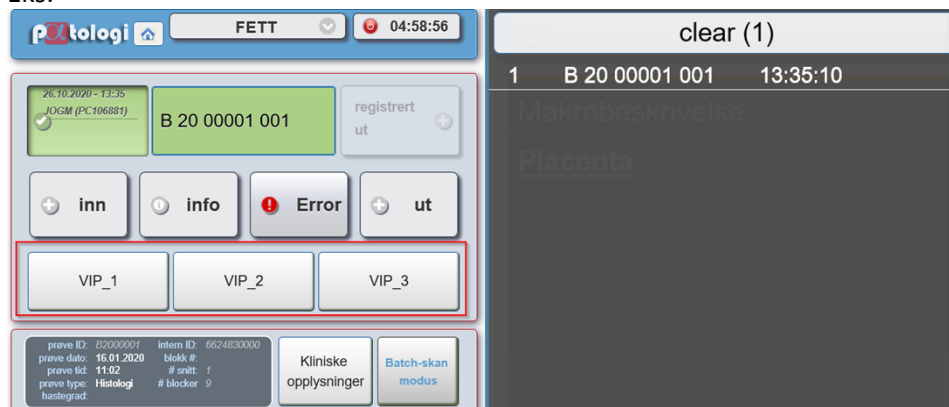

Instrumentinformasjonen vil vises i Logg-fane i Makro-/Mikro-dialog.

## Endringslogg

*Ikke skriv i endringsloggen. Endringer noteres i «Merknad til denne versjonen» i Dokumentvindu.*

Versjon	Endring i denne versjonen
2.01	Forlenget gyldighet til 06.02.2025

### Interne referanser

[13.1.15.1.2-01](#)

[13.1.15.1.2.1-27](#)

[13.1.15.1.2.1-28](#)

[Unilab - brukerveiledning](#)

[Unilab - Makroskopi \(PAT\)](#)

[Unilab - Mikroskopi \(PAT\)](#)

### Eksterne referanser