

### Formål

Riktig prøvetaking av cervixsekret for testing av følgende seksuelt overførbare sykdommer:

- Chlamydia trachomatis
- Neisseria gonorrhoeae (gonokokker/gonoré)
- Mycoplasma genitalium

### Målgruppe


Prøvetaking av cervixsekret utføres av helsepersonell

Merk: Det er ingen hindring for å ta prøven også ved menstruasjon, men menstruasjonsblod kan redusere testens sensitivitet

### Prøvetakingsutstyr

HOLOGIC Aptima® Unisex Swab Specimen Collection Kit for Endocervical and Male Urethral Swab Specimen

Oversikt: [Prøvetakingsutstyr til mikrobiologisk undersøking](#)

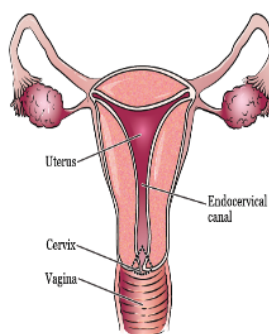

### Eksterne referanser

[APTIMA Unisex Swab Specimen Collection Kit for Endocervical and Male Urethral Swab Specimens \(hologic.com\)](#)


## Praktisk fremgangsmåte for prøvetaking av sekret fra cervix

1. Vask hendene – åpne prøvetakingssett
2. Klargjør for prøvetaking  
OBS: Unngå å ta på folien oppå toppen av transportrøret, samt på tuppen av vattpinne/prøvetakingspensel




### Rekkefølge på bruk av vattpinner i prøvetakingssett:

1. Rensing med **hvit** vattpinne (Cleaning Swab) eller tupfer: Fjern overskudd av slim fra prøvetakingsområdet, og kast vattpinnen i søppelet
2. Bruk Unisex Collection Swab (**blå** vattpinne) til **prøvetaking**: Hold grepet på/rett over «knekkpunktet» på vattpinnen

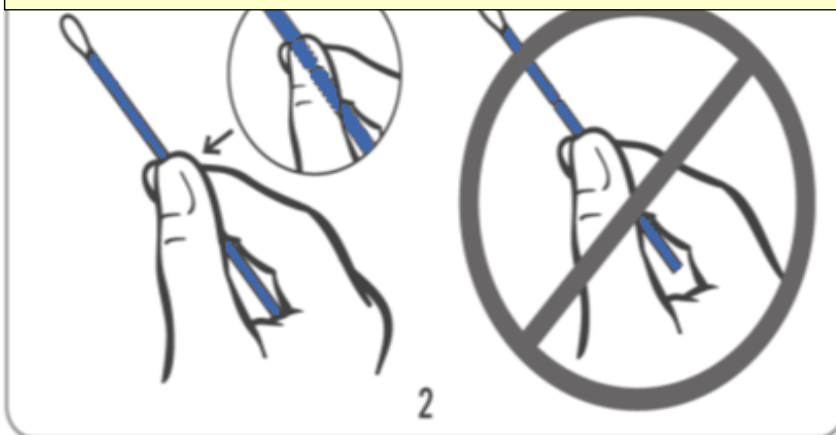


2. **Prøvetaking med blå vattpinne:**  
Før vattpinnen forsiktig inn i cervixkanalen, roter pensel i 10-15 sek. Ta pinnen ut, unngå kontakt med hud og slimhinner i vagina



Prøvetakingssted

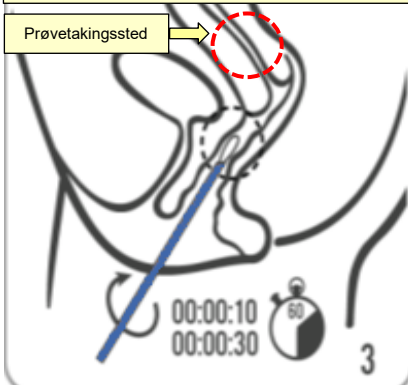


Ta korken av transportrøret, og plasser prøvetakingspinnen (**blå**) helt ned i røret

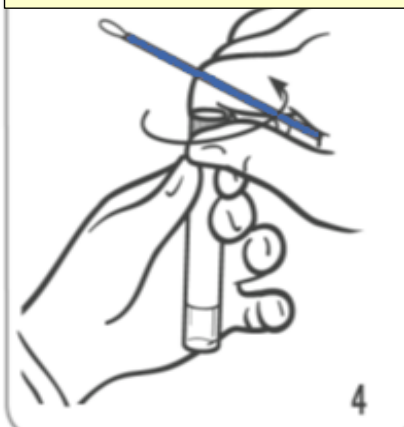


Knekk av vattpinnen på «knekkpunktet», ved hjelp av kanten på transportrøret

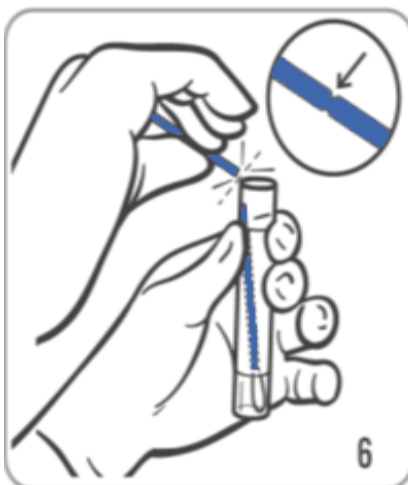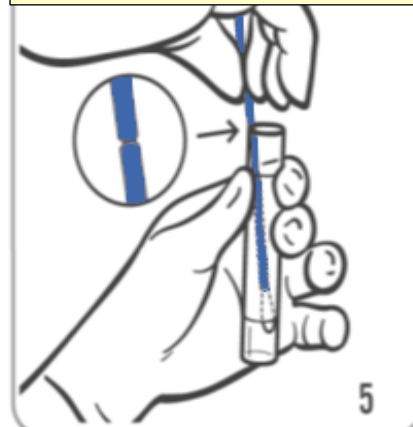

Kast øverste del av vattpinnereskafet

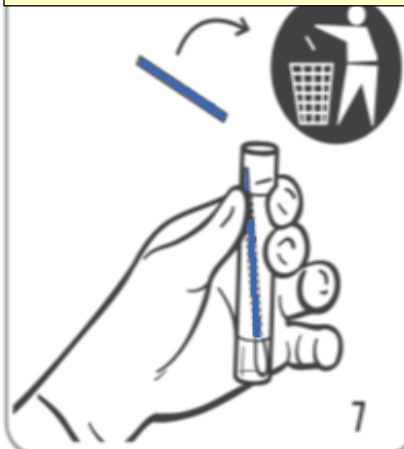

Skru korken godt igjen, unngå å ta på folien oppå korken. Prøve med skadet folie kan **ikke** analyseres

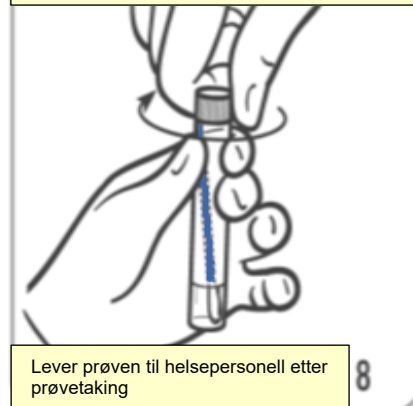

Lever prøven til helsepersonell etter prøvetaking

### OBS:

- Dersom innholdet i røret søles på huden, vask med såpe og vann
- Dersom innholdet i røret spruter inn i øynene, skyll umiddelbart med vann
- Dersom innholdet i røret renner ut, be om et nytt Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit